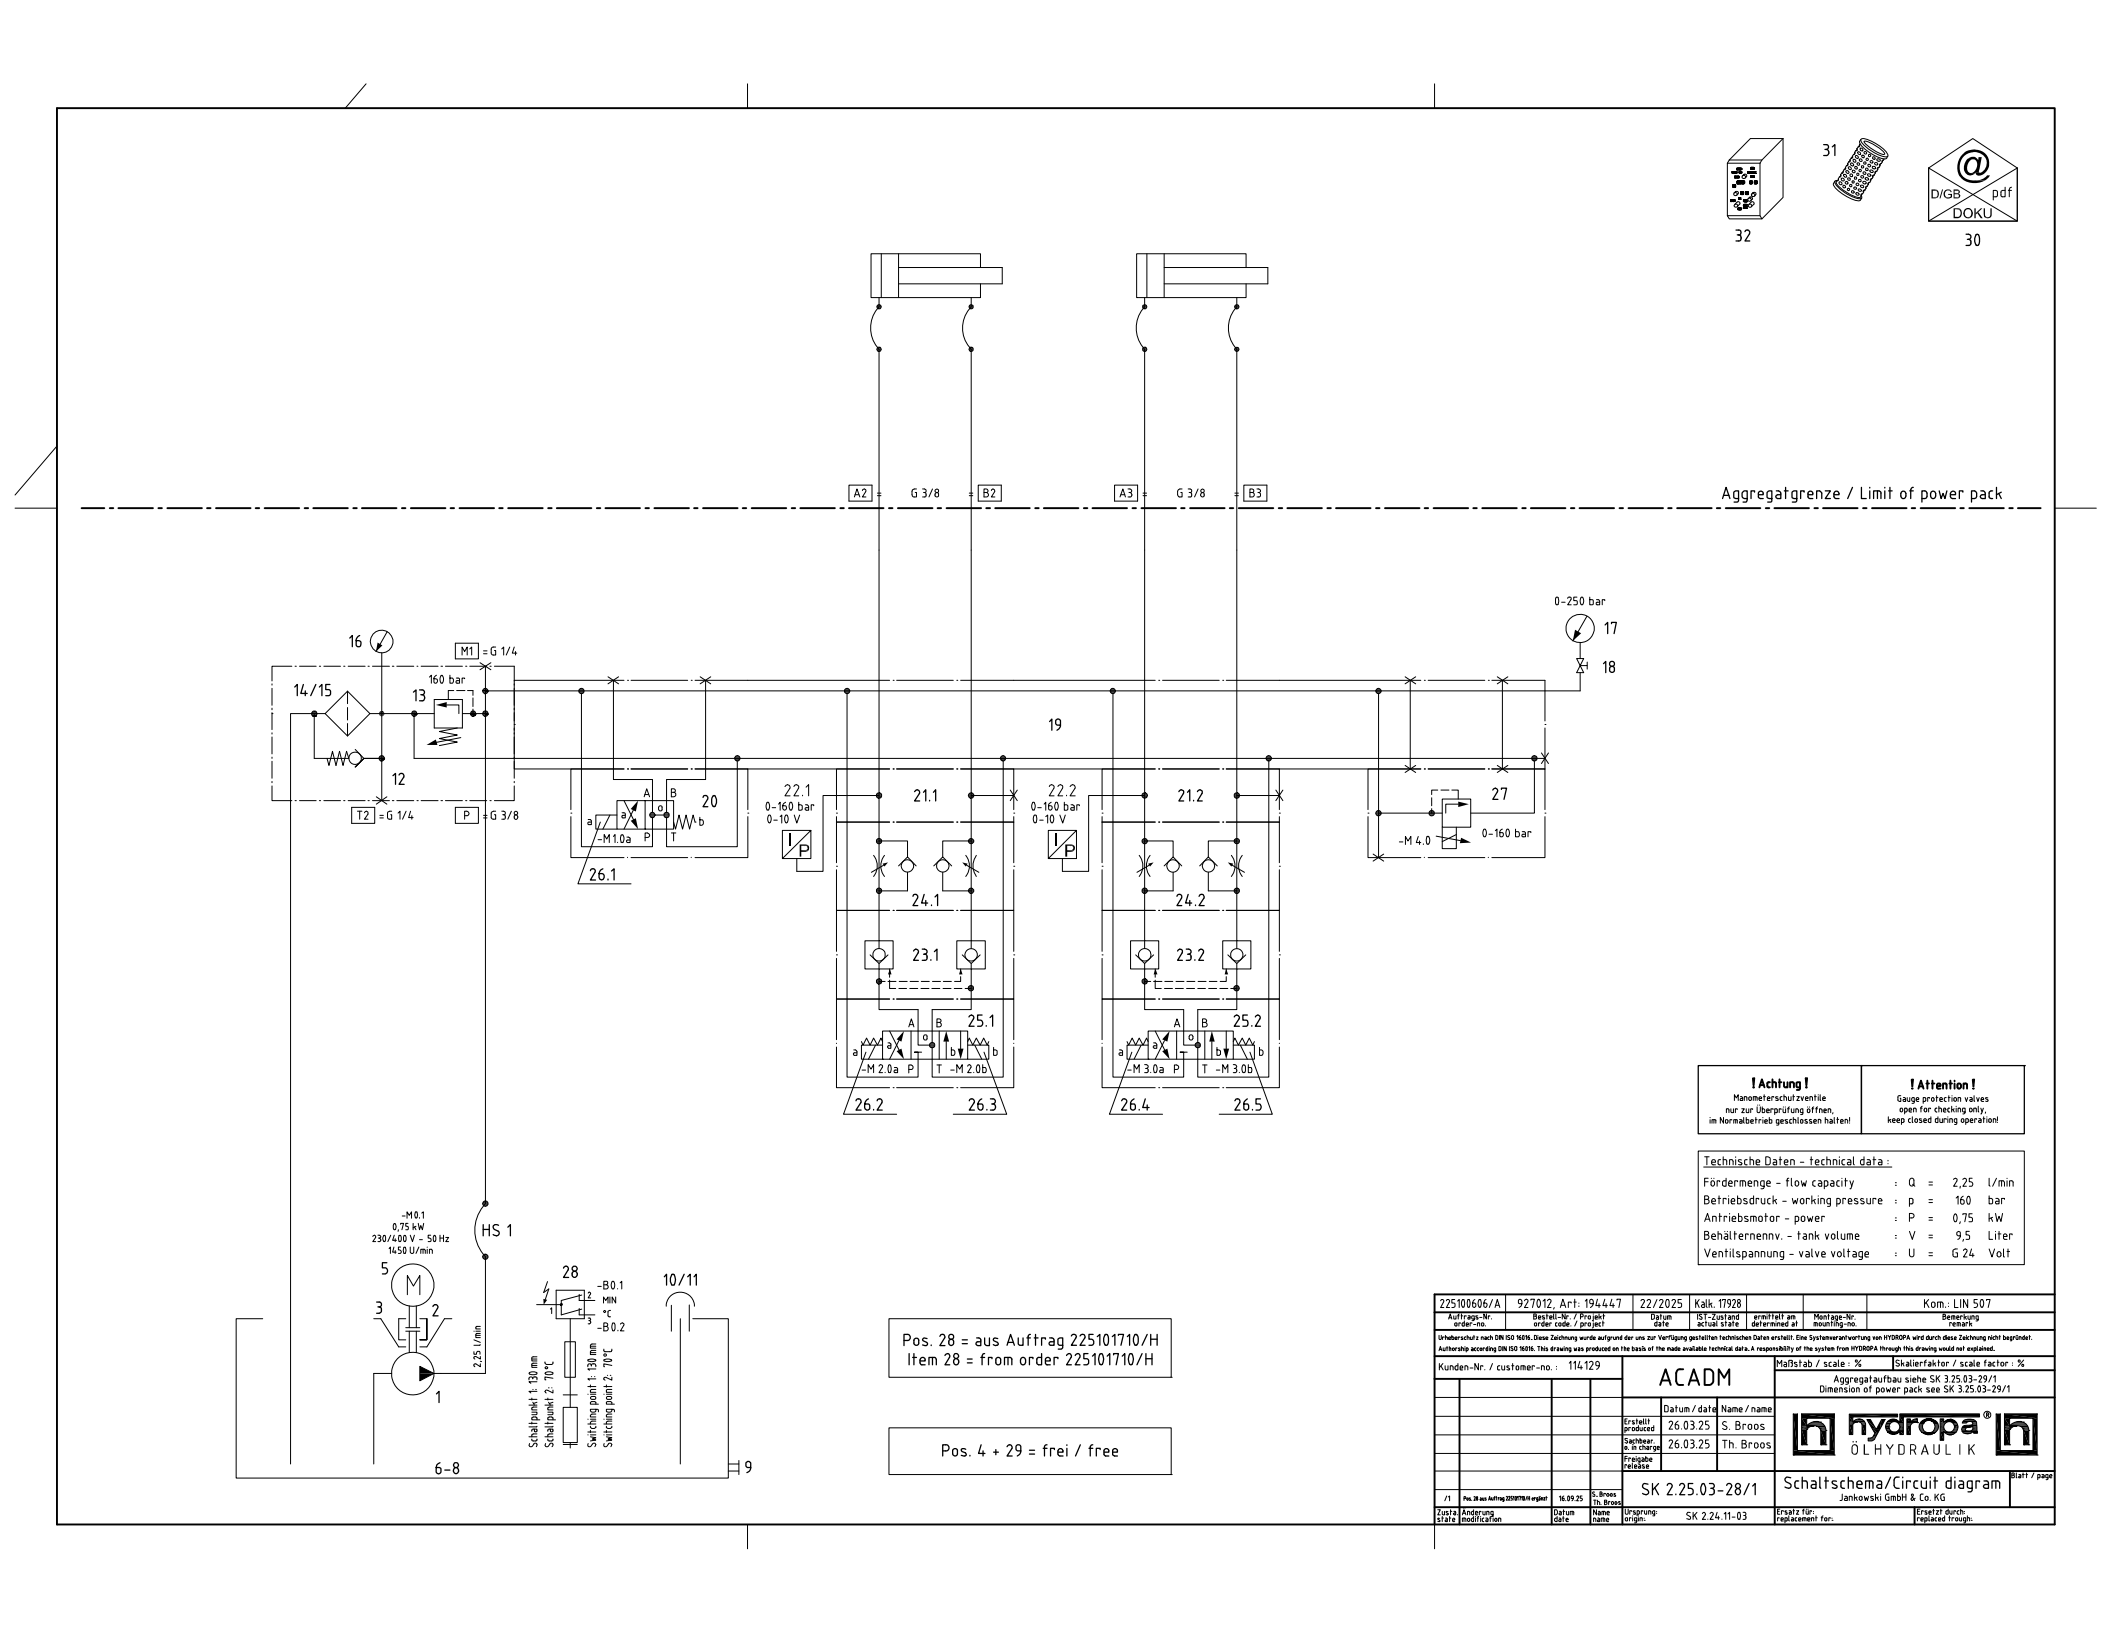
32
31
D/GB
pdf
DOKU
30
A2 = G 3/8 = B2
A3 = G 3/8 = B3
Aggregatgrenze / Limit of power pack
0-250 bar
17
18
16
M1 = G 1/4
160 bar
14/15
13
12
19
T2 = G 1/4
P = G 3/8
20
-M1.0a
26.1
22.1
0-160 bar
0-10 V
21.1
22.2
0-160 bar
0-10 V
21.2
27
-M 4.0
0-160 bar
24.1
24.2
23.1
23.2
25.1
25.2
-M 2.0a
T -M 2.0b
-M 3.0a
T -M 3.0b
26.2
26.3
26.4
26.5
-M0.1
0,75 kW
230/400 V ~ 50 Hz
1450 U/min
HS 1
5
3
2
1
2,25 l/min
28
-B0.1
MIN
°C
-B0.2
Schaltpunkt 1: 130 mm
Schaltpunkt 2: 70°C
Switching point 1: 130 mm
Switching point 2: 70°C
10/11
6-8
9
Pos. 28 = aus Auftrag 225101710/H
Item 28 = from order 225101710/H
Pos. 4 + 29 = frei / free
! Achtung !
Manometerschutzventile
nur zur Überprüfung öffnen,
im Normalbetrieb geschlossen halten!
! Attention !
Gauge protection valves
open for checking only,
keep closed during operation!
Technische Daten - technical data :
Fördermenge - flow capacity : Q = 2,25 l/min
Betriebsdruck - working pressure : p = 160 bar
Antriebsmotor - power : P = 0,75 kW
Behälternennv. - tank volume : V = 9,5 Liter
Ventilspannung - valve voltage : U = G 24 Volt
225100606/A
927012, Art: 194447
22/2025
Kalk. 17928
Kom.: LIN 507
Kunden-Nr. / customer-no. : 114129
ACADM
Maßstab / scale : %
Skalierfaktor / scale factor : %
Aggregataufbau siehe SK 3.25.03-29/1
Dimension of power pack see SK 3.25.03-29/1
Erstellt produced 26.03.25 S. Broos
Sachbear. e. in charge 26.03.25 Th. Broos
Freigabe release
hydropa® ÖLHYDRAULIK
SK 2.25.03-28/1
Schaltschema/Circuit diagram
Jankowski GmbH & Co. KG
Blatt / page
/1 Pos. 28 aus Auftrag 225101710/H ergänzt 16.09.25 S. Broos Th. Broos
Ursprung: origin. SK 2.24.11-03
Ersatz für: replacement for:
Ersatz durch: replaced trough: